

TEHNIČKO UPUTSTVO


ZA MONTAŽU I UPOTREBU
OTVORENE EKSPANZIJSKE POSUDE



OPC

Centrometal d.o.o. - 40306 MACINEC - Glavna 12
tel.: +385(0)40/372-600 / maloprodaja: 040/372-640
servis: 040/372-622 / fax.: 040/372-621
<http://www.centrometal.hr> / e-mail: servis@centrometal.hr

Tehničke karakteristike

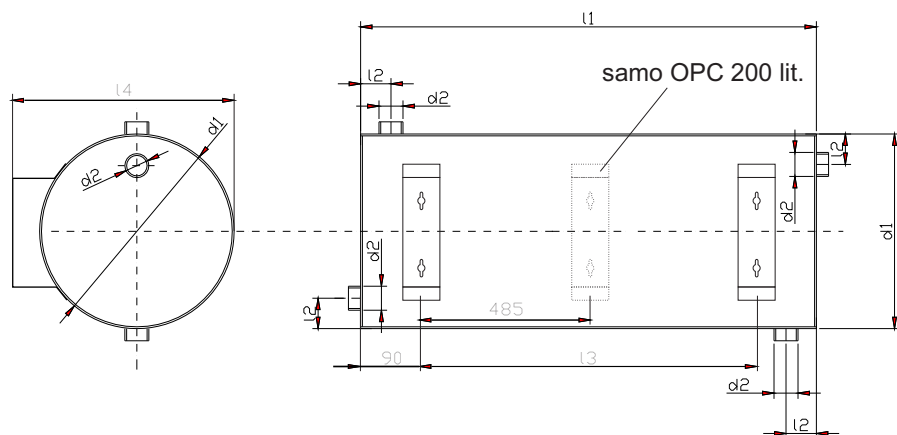


| | volumen (l) | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 |
|---------|-------------|-----|--------|------|----|-----|-----|
| OPC 30 | 30 | 300 | 1" | 500 | 50 | 320 | 350 |
| OPC 50 | 50 | 300 | 1" | 750 | 50 | 570 | 350 |
| OPC 100 | 100 | 400 | 1 1/4" | 835 | 60 | 655 | 455 |
| OPC 200 | 200 | 480 | 1 1/2" | 1150 | 60 | 970 | 535 |

VAŽNO:

VELIČINA OTVORENE EKSPANZIJSKE POSUDE ODREĐUJE SE U ZAVISNOSTI OD ZAPREMINE VODE POSTROJENJA I IZNOSI OKO 7%.

Shema spajanja otvorene ekspanzijske posude na sistem

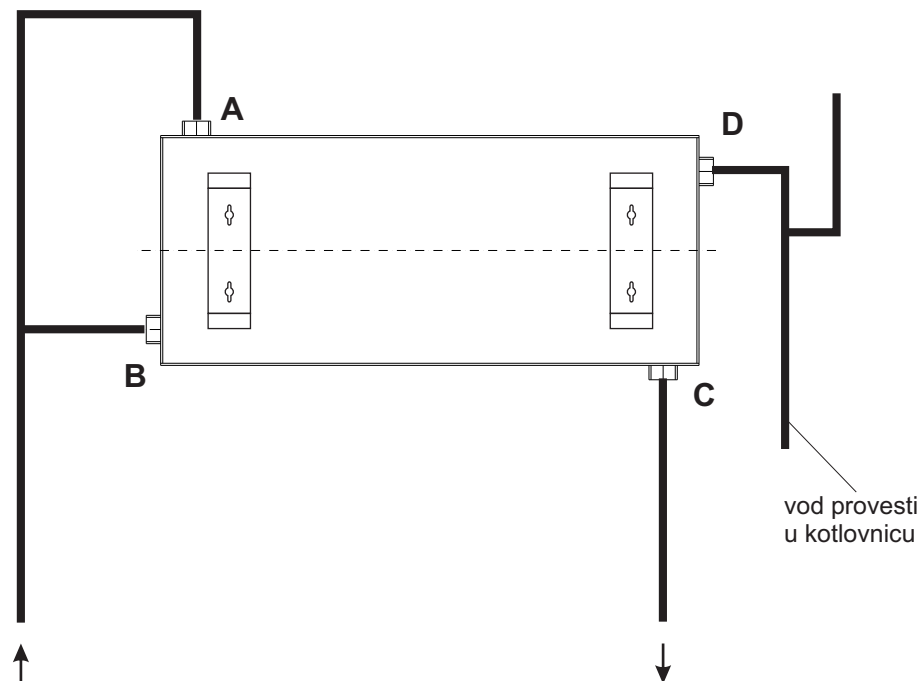

Legenda:

- A - sigurnosni razvodni vod
- B - cirkulacijski vod
- C - sigurnosni povratni vod
- D - preliv i ispuštanje zraka