


Sobna jedinica DD2+

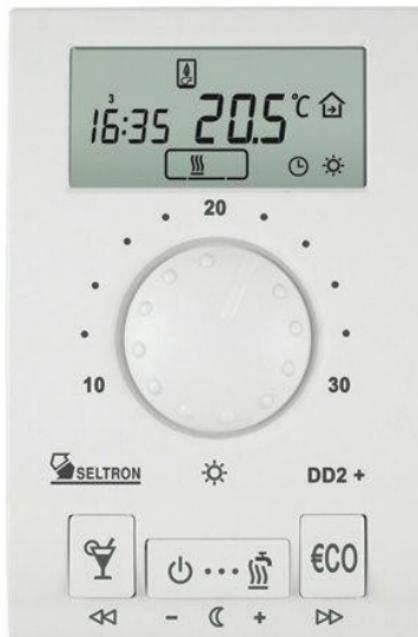

Uputstva za upotrebu
Uputstva za podešavanje
Uputstva za montažu

Internet:

www.seltron.si

E-mail:

info@seltron.si

SADRŽAJ

Uputstva za upotrebu

Opis i izgled DD2+	4
Odabir načina rada	6
Izbor između grijanja i hlađenja	7
Podešavanje dnevne i noćne temperature	7
PARTY i ECO načini rada	8
Podešavanje točnog vremena.....	9
Daljinsko uključivanje	10
Zaključavanje sobne jedinice	10
Jednokratno uključivanje grijanja sanitарне воде.....	10
Prikaz regulacijskih elemenata na ekranu	10
Naredba za brzi izlaz iz podešavanja (Escape)	11
Umetanje i zamjena baterija	11
Prikaz temperature dodatnog ticala	11

Uputstva za podešavanje

Meni	12
Tvorničke postavke - resetiranje sobne jedinice	17
Signalizacija statusa kotla na kruto gurivo.....	17
Izklop tipala na DD2+	18

Uputstva za montažu

Odabir mesta montaže	18
Montaža podnožja	19
Električko priključivanje	20
Priklučenje DD2+ na regulatore grijanja.....	21
Sinkronizacija sobne jedinice	25
Priklučenje dodatnog temperaturnog ticala	26
Priklučenje Telewarm-a	26
Kodni prekidač.....	33
Greške pri radu sobne jedinice	28
Tehnički podaci	30
Izjava proizvođača o sukladnosti proizvoda	30
Garancijska izjava	30
Odstranjivanje stare električke i elektronske opreme	32

Opis i izgled DD2+

Sobna jedinica DD2+ je moderno dizajniran i iznimno moćan uređaj za regulaciju centralnog grijanja iz boravišnog prostora.

Omogućava:

- odabir načina rada, i
- podešavanje željene temperature

LEGENDA



Tipku je potrebno držati i sporedno pritiskati druge tipke.



Tipku je potrebno držati, dok se ne oglasi pisak.




Tipku je potrebno pritisnuti i pustiti.



Pritisikanjem tipke povećava se ili smanjuje vrijednost.

Regulacijski element

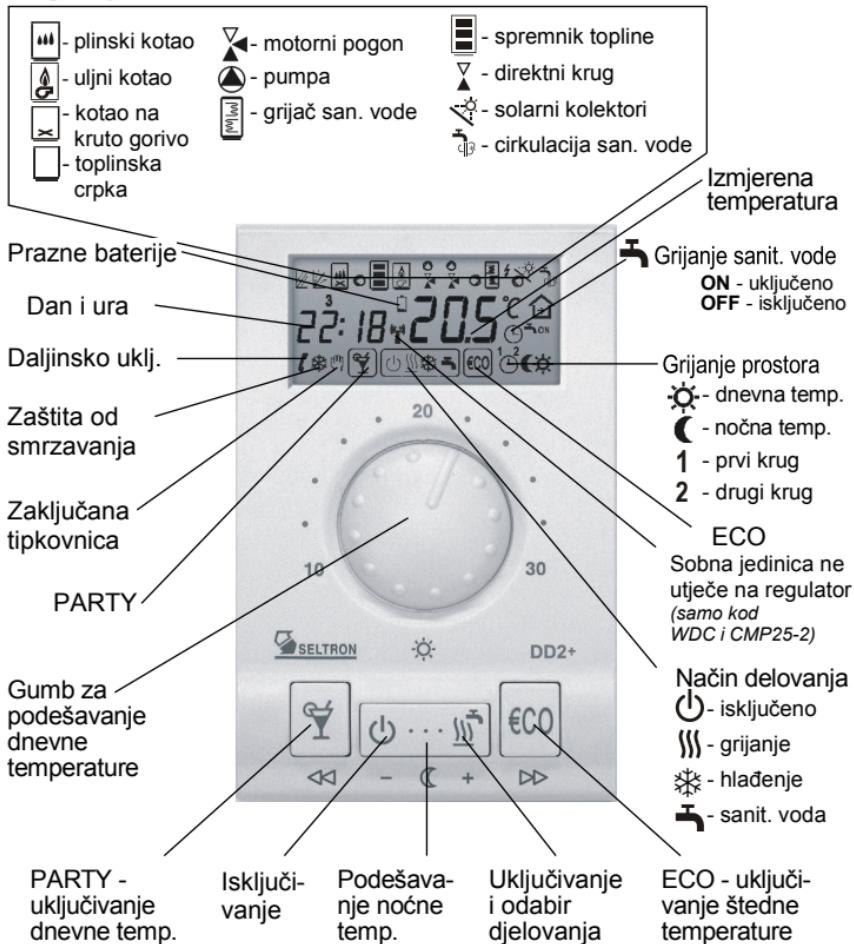

Slika 1


Odabir načina rada

Uključivanje

Pritisikanjem na tipku  odabire se željeni način rada (slika 2). Odabrani način rada istovremeno se signalizira na ekranu.

 - grijanje prostora

 - grijanje sanitarne vode

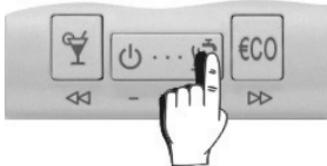

Slika 2


- Grijanje i topla voda i hlađenje prema programskom satu kontrolera.

- Ova postavka nema učinka ako je DD2 + povezan sa WDC i nema podešenog utjecaja na krug grijanja.

Isključivanje

Pritisnuti tipku  (slika 3). Na ekranu se ispisuje simbol .

Zaštita od smrzavanja ostaje aktivna.

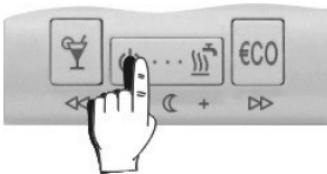

Slika 3




Temperatura zaštite od smrzavanja je 6 °C i može se mijenjati u programskoj grupi P1.3 (strana 14).

Izbor između grijanja i hlađenja

Od grijanja na hlađenje i obrnuto, preklopite tako, da 15 sekundi, držite pritisnutu tipku  (sl. 4a).

Otpustite tipku nakon zvučnog signala.

Na ekranu će se prikazati -  grijanje -  hlađenje (slika 4b).

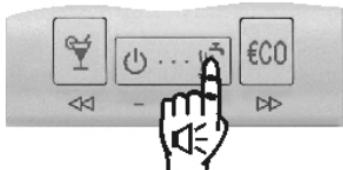

Slika 4a



Slika 4b

Podešavanje dnevne i noćne temperature

Dnevna temperatura


Željenu dnevnu temperaturu moguće je postaviti u rasponu od 10 °C do 30 °C (slika 5).




Slika 5

Noćna temperatura

Približno 5 sekundi držati tipku  (sl. 6a). Nakon piska tipku pustiti. Sada tipkama  (-) ili  (+) podešiti željenu temperaturu (slika 6b). Podešavanje zaključiti ponovnim pritiskom tipke , ili neko vrijeme ne dirati nijednu tipku.

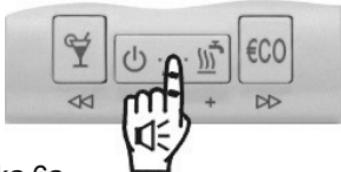

Slika 6a

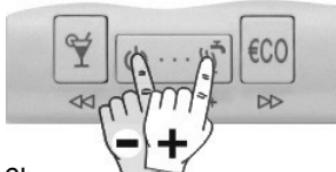

Slika 6b

PARTY i ECO načini rada

RTY - uključivanje dnevne temperature

Pritisne se tipka  . Tipkama  (–) ili  (+) može se podešiti vrijeme trajanja PARTY načina rada od 1 do 24 sata.
Ako se PARTY želi trajno uključiti, odabere se **on**

PARTY rad može se uvijek isključiti pritiskom na tipku 



U programskoj skupini P1.9 (strana 14) podešava se za koliko je stupnjeva PARTY temperatura viša od željene dnevne temperature.

ECO - uključivanje štedne temperature

Pritisne se tipka  . Tipkama  (–) ili  (+) može se podešiti vrijeme trajanja ECO načina rada od 1 do 24 sata.
Ako se ECO želi trajno uključiti, odabere se **on**.

ECO rad može se uvijek isključiti pritiskom na tipku 




U programskoj skupini P1.2 (strana 14) podešava se za koliko je stupnjeva ECO temperatura niža od željene dnevne temperature.

Podešavanje točnog vremena

Sati


Držati tipku i pritiskanjem na tipke (–) ili (+) podešiti sate (slika 7).

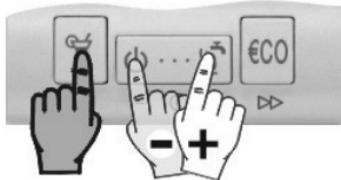

Slika 7

Minute


Držati tipku i pritiskanjem na tipku (–) ili (+) podešiti minute (slika 8).

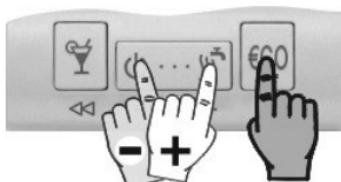

Slika 8

Dan

Držati tipke i te pritiskanjem tipke (–) ili (+) podešiti dan (slika 9). Dani su označeni od 1 do 7, pri čemu je ponedjeljak 1, a nedjelja 7.

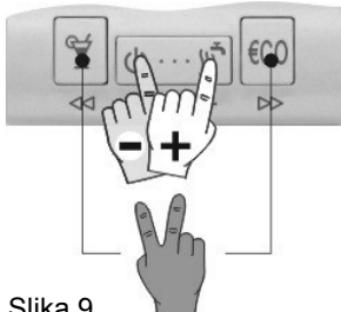

Slika 9



Prilikom zamjene baterija, tj. ukoliko sobna jedinica neko vrijeme ne radi, vrijeme se postavlja na ponedjeljak, 20:00.

* sa regulatorima WDC i CMP25-2 sat sobne jedinice se sinkronizirana sa regulatora.

Daljinsko uključivanje

Pomoću telefona može se daljinski uključivati dnevna temperatura i grijanje sanitарне воде.

Za daljinsko uključivanje u ponudi je uređaj G1-D, koji radi u fiksnoj telefonskoj mreži.

Zaključavanje sobne jedinice

Približno 15 sekundi drži se tipka **€CO**. Nakon piska tipku pustiti. Simbol  na zaslonu znači da je sobna jedinica zaključana. Otključava se tako, da se ponovno na približno 15 sekundi drži tipka **€CO**.

Izmjena postavki tipkama i gumbom pri zaključanoj sobnoj jedinici nije moguća ili je ograničena.



Ključ za zaključavanje sobne jedinice može se promijeniti u programskoj grupi S1.8 (strana 16).

Jednokratno uključenje grij. sanitарне воде

Približno 5 sekundi drži se tipka  . Nakon piska tipku pustiti.



Grijanje sanitарне воде isključuje se nakon postizanja po-stavljene temp. sanitарне воде ili nakon sat vremena.

Prikaz regulacijskih elemenata na ekranu

Ukoliko je prikaz regulacijskih elemenata isključen (postavka P1.8), njihov rad može se provjeriti tako, da se drži tipka  i pritisne se **€CO** (Escape). Na ekranu se na 15 sekundi ispišu svi trenutno uključeni regulacijski elementi.

Naredba za brzi izlaz iz podešavanja (Escape)

Ukoliko se želi brzo izaći iz postavki, potrebno je pritisnuti i držati tipku i pritisnuti tipku . Nakon piska tipke pustiti.



Sve promjene, načinjene do trenutka brzog izlaza biti će pohranjene. To ne vrijedi za programske i servisne postavke.

Umetanje i zamjena baterija

Istrošene baterije signalizira simbol na ekrani. Za napajanje sobnog termostata koriste se dvije baterije 1.5 V LR03, veličine AAA. Ležište baterija nalazi se sa stražnje strane termostata. Za zamjenu baterija potrebno je skinuti termostat s podnožja. Uhvati ga se u visini tipki i povuče se k sebi (slika 10 - OTVORI). Nakon zamjene baterija, termostat se postavi natrag na podnožje tako, da ga se na gornjem dijelu zatakne, a na donjem se dijelu pritisne na podnožje (slika 10 - ZATVORI).



Slika 10

Pri zamjeni baterija paziti, da se zamjena obavi unutar 20 sekundi. U suprotnom, mora se ponovno namjestiti točno vrijeme.

Prikaz temperature dodatnog ticala

Kad je sobna jedinica u osnovnom načinu rada, držite tipku i pritisnite (Escape).



Ako dodatno ticalo nije priključeno, ta naredba ne daje rezultata.

Meni

Svi podaci i postavke nalaze se u 4 skupina:

d1 podaci o sobnoj jedinici


P1 programske postavke

S1 servisne postavke

S3 servisne postavke

Priklic menija

Meni se aktivira držanjem tipke i istodobnim pritiskom na tipku (slika 11). Nakon piska tipke pustiti. Na ekranu se ispisuje ime prve skupine: CH1.

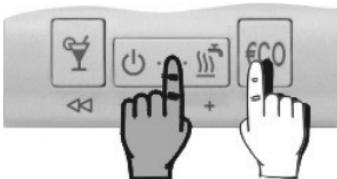


Slika 11


Navigacija unutar menija

U meniju tipke sobnog termostata dobijaju novo značenje, koje je prikazano ispod tipki (slika 19).

Među skupinama u meniju pomiče se tipkom () ulijevo i tipkom () udesno (slika 20). Među redovima u skupini kreće se tipkom (-) nadolje i tipkom (+) prema gore. Za lakše razumijevanje i navigaciju, svaki redak ima naziv. Prva dva znaka označavaju naziv skupine, a treći znak redni broj parametra (slika 12).

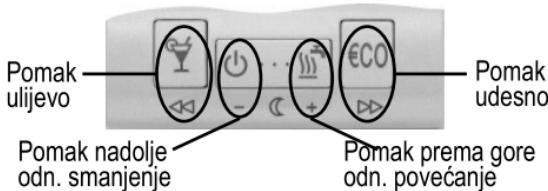


Slika 12

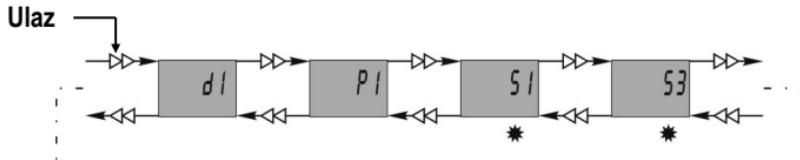

* Skupine **S** su tvorničkom postavkom zaključane i ne vide se.

Slika 13

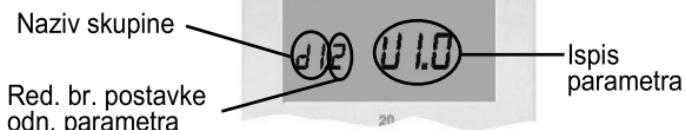

Slika 14

Podatkovna skupina d1

Ova je skupina neka vrsta osobne iskaznice sobne jedinice, odnosno, prikazuje informacije o sobnoj jedinici. Podaci u skupini izmjenjuju se slijedećim redom:

- [d1.1] tip sobne jedinice (DD2+)
- [d1.2] verzija programa u sobnoj jedinici
- [d1.3] grijanje ili hlađenje
- [d1.4] kalibracija ugrađenog temperaturnog ticala
- [d1.5] napon baterije

Programska skupina P1

Programska skupina P1 namijenjena je osnovnim postavkama sobne jedinice. Za izmjenu odabranog parametra potrebno je približno 5 sekundi držati tipku . Parameter počne treptati. Pritisaknjem na tipke (-) i (+) mijenja mu se vrijednost.

Postavljena vrijednost pohranjuje se tako, da se ponovno približno 5 sekundi drži tipka .

U skupini P1 su slijedeći parametri (**Tvornička postavka**):

- [P1.1] noćna temperatura
(6 °C ÷ 26 °C); **(17 °C)**
- [P1.2] sniženje temperature u ECO načinu rada
(-2 °C ÷ -9 °C); **(-3 °C)**
- [P1.3] temperatura zaštite od smrzavanja
(0 °C ÷ 20 °C); **(6 °C)**
- [P1.4] kalibracija ugrađenog temperaturnog ticala
(-2 °C ÷ 2 °C); **(0 °C)**
- [P1.5] kalibracija dodatnog temperaturnog ticala
(-2 °C ÷ 2 °C); **(0 °C)**
- [P1.6] prikaz izmjerениh temperatura
**(1 - sobna, 2 - vanjska, 3 - sobna i vanjska naizmjenično,
4 - prikaz željene temp.); (1)**
- [P1.7] postavka zvuka (- - - bez zvuka, **1** - pri tipkanju,
2 - pri preklisu sata, **3** - pri tipkanju i preklisu sata); **(1)**
- [P1.8] prikaz rada na ekranu
(1 - prikazuju se, - - - ne prikazuju se); (1)
- [P1.9] povišenje temperature u PARTY načinu rada
(0°C ÷ 10 °C); **(0 °C)**
- [P1.10] postavka prikaza temperature dodatnih ticala
(vidi tablicu na stranici 15):

Vrednost parametra	Tip: WDC / CMP25-2 verzija V1.2 in višje	verzija V1.1 in nižje	Tip: D10,D20/CMP25 vse verzije
---	Dodatno ticalo DD2+	Dodatno ticalo DD2+	Dodatno ticalo DD2+
1	T1	Sobna temperatura – krug 1	Vanjska temperatura AF
2	T2	Sobna temperatura – krug 2	Sobna temperatura RF
3	T3	Vanjska temperatura	Polazni vod VF
4	T4	Polazni vod – krog 1	Povratni vod RLF
5	T5	Povratni vod – krog 1	Kotao KF
6	T6	Dvižni vod – krug 2	Povratek v kotao RLKF
7	T7	Kotao	Sanitarna voda BF1
8	T8	Povratak v kotao	Sanitarna voda BF2 ili kotao na kruto gurivo KF2
9	/	Spremnik topline – spodaj	Solarni kolektori KTF
10	/	Spremnik topline – zgoraj	Dodatno sobno ticalo RF2
11	/	Kotao na kruto gorivo	Estrih EF
12	/	Spremnik topline	Kotao na kruto gorivo KF2
13	/	Solarni kolektori	Ticalo na sponki C.12
14	/	Ticalo na sponki T1	Ticalo na sponki C.17

Servisna skupina S1

Servisna skupina S1 namenjena je servisnim postavkama sobne jedinice. Za promjenu odabranog parametra vidi poglavlje *Programska skupina P1* (strana 14).

U skupini S1 su slijedeći parametri; (**Tvornička postavka**):

- [S1.1] zaokruživanje prikaza izmjerjenih temperatura
(0.1 °C, 0.2 °C, 0.5 °C, 1.0 °C); **(0,5 °C)**
- [S1.2] sobna temperatura
(--- bez ticala, **1** - ugrađeno ticalo,
2 - dodatno ticalo, **3** - srednja vrijednost oba ticala); **(1)**
- [S1.3] vrijeme samostalnog izlaza iz menija
(1 - 20 s, 2 - 200 s); (1)
- [S1.4] ključ za zaključavanje sobne jedinice
(--- bez zaklj., **1** - bez zaključavanja, ali uz ograničenje tipke ,
2 - omogućena je tipka Party i gumb, **3** - omogućena je samo tipka Party, **4** - sve zaključano, **5** - izključenje djelovanje sobnog ticala za najmanje 5 sati); **(2)**
- [S1.5] max. vrijednost skale za određivanje dnevne temperature
(10 °C ÷ 40 °C); **(30 °C)**
- [S1.7] min. vrijednost skale za određivanje dnevne temperature
(0 °C ÷ 40 °C); **(10 °C)**

Servisna skupina S3

Servisna skupina S3 namenjena je servisnim postavkama sobne jedinice. Za promjenu odabranog parametra vidi poglavlje *Programska skupina P1* (strana 14).

U skupini S3 su slijedeći parametri; (**Tvornička postavka**):

- [S3.1] sakrite grupe u meniju (--- nema skrivanja,
1 - sakrite su skupine S, **2** - sakrite su skupine S i P, **3** - sakrit je cijeli meni);**(1)**




Pristup parametru S3.1 moguć je posebnom kraticom. Aktivira se tako, da se približno 20 sekundi pritisne i drži tipka (slika 15). Nakon piska tipku pustiti. Na ekranu se ispiše parametar (S3.1). Sada se odabrani parametar može promijeniti ili se može prijeći na drugi željeni parametar i promijeniti ga.



Slika 15

Tvorničke postavke - reset sobne jedinice

Tvorničke postavke vraćaju se ako se približno 20 sekundi drže tipke i (slika 16). Nakon piska tipke pustiti.

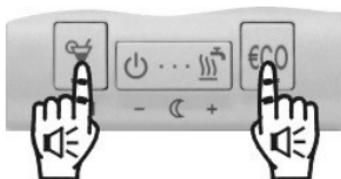

Slika 16

Signalizacija statusa kotla na kruto gorivo

Kad je gorivo u kotlu na kruto gorivo nisko, sobna jedinica upozori na to.

Sobna jedinica podsjeća svakih 20 sekundi sa kratkim zvučnim signalom i sa treperećem simbolom plamena na ekranu ().

Alarm ne radi u noćnom intervalu grijanja i, kad grijanje nije uključeno.



Odnosi se na sheme od 408 do 413.


Izklop ticala na DD2+

Soba jedinica omogućuje isklop sobnog ticala jedinice za period od 5 sati. To se učini tako da držite 15 sekundi tipku ECO (S1.4 parametar mora biti postavljen na 5!).

Ova funkcija se koristi, kada se zagrije soba sa kaminom ili sličnom izvorom topline, koji djeluje neovisno od reguliranog sustava grijanja.

Odabir mjesto montaže

Odabir mesta montaže važan je za pravilan rad sobne jedinice. Primjerena su mesta na unutarnjim zidovima, koji nisu obasjani suncem, te nisu izloženi lokalnim izvorima topline ili propuhu. Visina montaže - približno 150 cm iznad tla (slika 17).

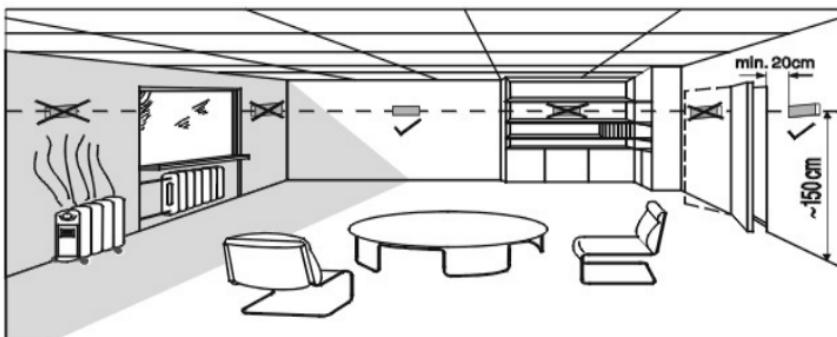

Slika 17


Montaža podnožja

Rastavite sobnu jedinicu. U visini tipki, jednom rukom uhvatite sobnu jedinicu, a drugom rukom podnožje i razdvojite ih (slika 18).



Slika 18

Sobna jedinica je namijenjena za nadometnu montažu na zid. U slučaju da nema ugrađene podometne doze, pomoću priložene šablone označite mjesta za bušenje na zidu. Priloženim vijcima privijte podnožje na zid (slika 19). Po završenom električnom priključenju (vidi poglavlje *Električko priključenje* na strani 20), postavite sobnu jedinicu natrag na podnožje: na gornjem ga dijelu zataknite na podnožje, a na donjem ga pritisnite k podnožju (slika 10 - ZATVORI).

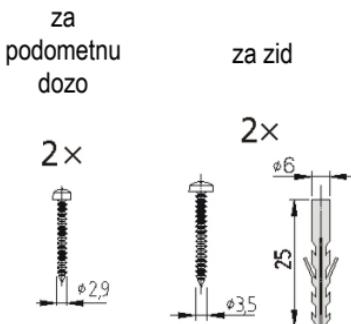

Slika 19

Električko priključenje

UPOZORENJE: Montažu i električko priključivanje sobne jedinice treba izvesti stručna osoba odgovarajuće kvalifikacije ili ovlaštena organizacija. Prilikom priključenja potrebno je poštivati lokalne propise, odnosno, propise za električne instalacije prema VDE 0100 i EN IEC 60364.

Električne vodiče provedite kroz dno podnožja (slika 26- položaj A). Spone **1** i **2** na podnožju sobne jedinice povežite dvožilnim kablom na spone **GND** i **COM** na regulatoru grijanja (slika 20a, 20b, 20c, 20d).

Po električkom pripajanju, postavite sobnu jedinicu natrag na podnožje. Na ekranu se prikaže okvir (slika 20).


Ako se na sobnoj jedinici ne prikaže okvir, znači da nema komunikacije između sobne jedinice i regulatora. Za uklanjanje greške vidi poglavlje *Greške pri radu sobne jedinice*, strana 28).

Slika 20




Prikљуčenje DD2+ na regulatore grijanja

- Regulator CMP12+
- Regulator CMP12+/R

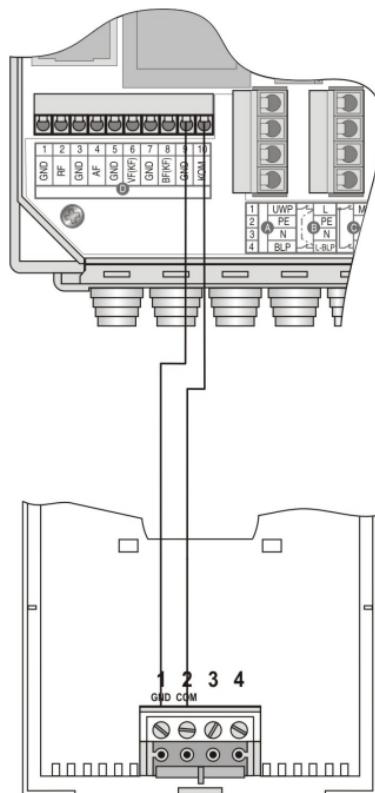

Sobna jedinica DD2+


Slika 21a

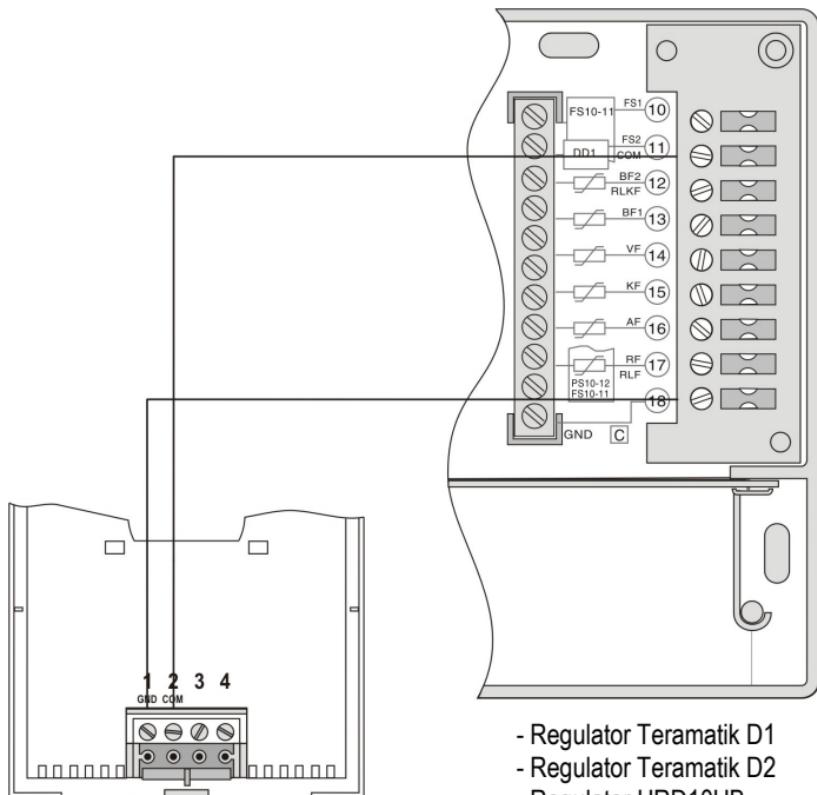

Sobna jedinica DD2+


Slika 21b

- Regulator Teramatik D1
- Regulator Teramatik D2
- Regulator HRD10UB
- Regulator HRD10UBK
- Regulator HRD11UB

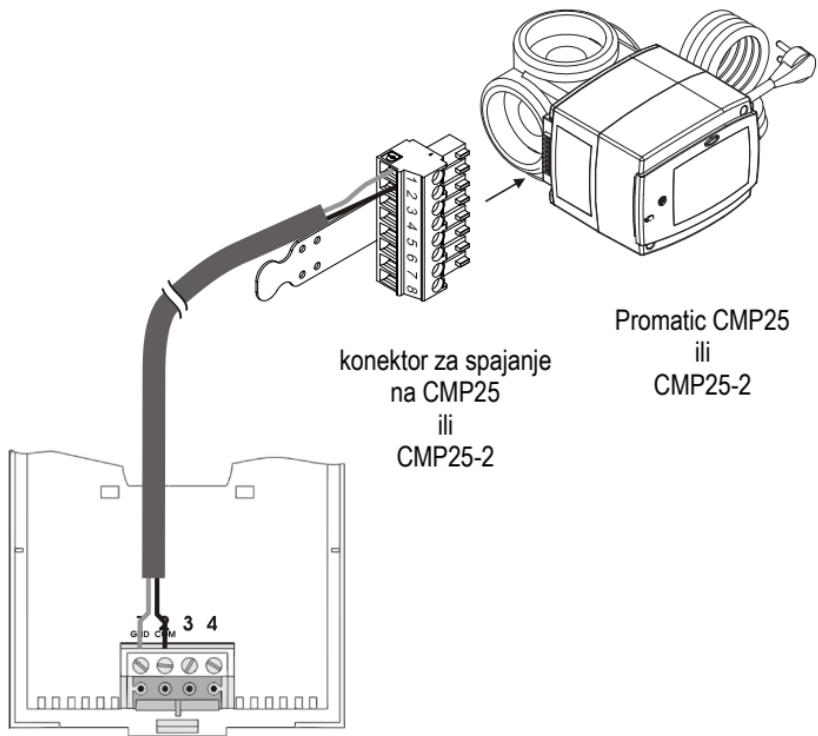


Sobna jedinica DD2+

Slika 21c

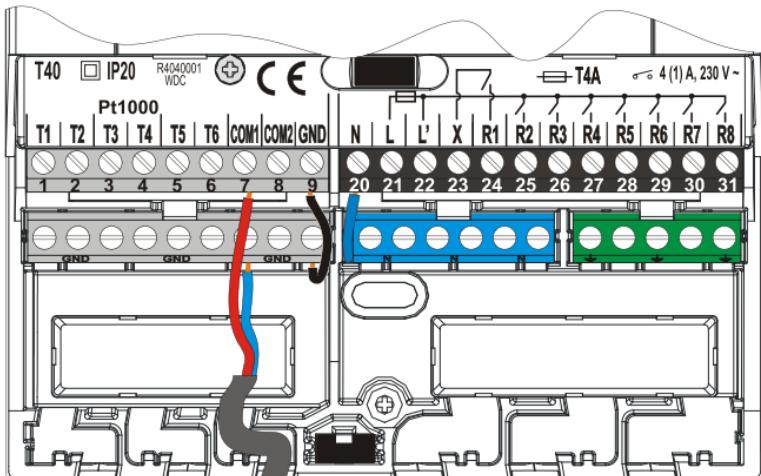

Regulator Promatic WDC

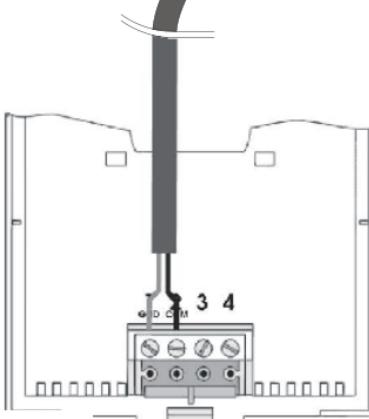

Slika 21d

Sobna jedinica DD2+

Sinkronizacija sobne jedinice

Nakon priključenja potrebno je sobnu jedinicu sinkronizirati s regulatorom: približno 30 sekundi držite tipku  . Nakon dva uzastopna piska tipku pustite. Sinkronizacija DD2+ i regulatora je započela. Kad se ponovo začuje pisak, sinkronizacija je završena i možete nastaviti s radom.



Sinkronizaciju DD2+ s regulatorom izvesti tek kad su na regulator priključena sva temperaturna ticala.



Kabel za povezivanje regulatora i sobne jedinice ne bi smio biti dulji od 50 metara.

Prikљуčenje Telewarm-a

Telewarm G1-D ili Telewarm G44 priključujte na spone 3 i 4 na podnožju DD2+ (slika 29).

Za priključenje Telewarm-a na električnu i telefonsku mrežu vidi Uputstva za Telewarm.

Prikљučenje dodatnog temperaturnog ticala

Dodatno ticalo uvijek priključujte na spone **3** i **4** konektora na podnožju DD2+ (slika 22). U servisnoj skupini postavite parametre rada za ticalo. Umjesto ticala, na iste spone konektora, može se priključiti uređaj Telewarm za daljinsko uključivanje.



Slika 22



Na sobnu jedinicu DD2+ mogu se priključiti samo ticala tipa Murata. Ta ticala su: vanjsko ticalo AF/M, sobno ticalo PS10-12/M i potopno ticalo TF/M.

Kodirni prekidači

Na poleđini DD2 + je 4-polni prekidač kodiranje.

Značenje prekidača je kako slijedi:

	<p>DD2 + soba jedinica je povezana s Promatic WDC10B, WDC10, WDC20, CMP25-2.</p> <p>S1=OFF</p> 	<p>DD2 + soba jedinica je povezana s Promatic D10, D20, CMP25, WEC10 ili starijim uređajima.</p> <p>S1=ON</p> 
S2=OFF 	Sobna jedinica kontrolira krug 1	Sobna jedinica kontrolira direktni krug
S2=ON 	Sobna jedinica ne kontrolira krug 1	Sobna jedinica ne kontrolira direktni krug
S3=OFF 	Sobna jedinica kontrolira krug 2	Sobna jedinica kontrolira miješajući krug
S3=ON 	Sobna jedinica ne kontrolira krug 2	Sobna jedinica ne kontrolira miješajući krug
S4=OFF 	Prva sobna jedinica	Sobna jedinica
S4=ON 	Druga sobna jedinica	Servisna konzola



Tvornička postavka svih prekidača je OFF.

Greške u radu sobne jedinice

Sobna jedinica DD2+ samostalno prepoznaće moguće greške u radu i prikazuje ih na ekranu. To su greške **Er1**, **Er2**, **Er3** i **Er4**.

Er 1 - greška temperaturnog ticala

Kad se na ekranu sobne jedinice ispiše **Er 1** (slika 23), to znači da je ugrađeno temperaturno ticalo u kvaru. Sobnu jedinicu je potrebno poslati u najbliži ovlašteni servis.



Slika 23

Er 2 - greška jednog ili više ticala, priključenih na regulator

Er 2 - ovaj ispis na ekranu (slika 23), ukazuje da je neko od ticala, priključenih na regulator grijanja, u kvaru.

Greška se uklanja provjerom rada i priključenja svakog temperaturnog ticala na regulatoru.



Greška **Er 2** se ispisuje i u slučau kad sobna jedinica nije sinkronizirana s regulatorom (vidi poglavlje Sinkronizacija sobne jedinice na strani 25).

* sa regulatorima WDC i CMP25-2 sinkronizacija sobne jedinica nije potrebna.

Slika 24



Er3 - greška pri komunikaciji s regulatorom grijanja

Kad se na ekranu sobne jedinice ispiše **Er3** (slika 25), znači da između sobne jedinice i regulatorja ili nema komunikacije ili je nepravilna.

Mogući uzroci su:

- veza sobne jedinice i regulatora grijanja je u prekidu. Na ekranu ne svijetli okvir (slika 26). Provjerite povezanost sobne jedinice i regulatora.



Slika 25



Slika 26

Er4 - greška dodatnog ticala priključenog na sobnu jedinicu

Kad se na ekranu sobne jedinice ispiše **Er4** (slika 27), znači da je dodatno (eksterno) temperaturno ticalo u kvaru, odnosno da nije priključeno. Provjerite električnu povezanost i otpor ticala.



Slika 27

Tehnički podaci

Model:	DD2+
Napajanje:	8 V d.c.; max 20 V d.c i 2 baterije LR03, veličine AAA
Tip temperaturnog ticala:	Murata NTC
Stupanj zaštite:	IP 30 po SIST EN 60529
Zaštitni razred:	II po SIST EN 60730-1
Kućište:	ABS termoplast, bijeli
Dimenzije (d × š × v):	72 × 32 × 112 mm
Masa:	150 g

Izjava proizvođača o sukladnosti proizvoda

Seltron d.o.o. s punom odgovornošću izjavljuje, da sobna jedinica DD2+, za koju vrijedi ova izjava, odgovara zahtjevima:

- LVD (Direktiva EC o niskom naponu 2014/35/EC)
- Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EC
- RoHS II: Direktiva o opasnim tvarima u električnoj i elektronskoj opremi, 2011/65/EC.

Opis proizvoda: Sobna jedinica za regulator grijanja

Naziv modela: DD2+

Korišteni standardi:

EN60730-1:2001, EN60730-1:2001/A2:2009.



Garancijska izjava

Proizvod ima sva propisana i deklarirana svojstva. Za njega važi dvogodišnja garancija, koja počinje vrijediti od dana kupnje. Za vrijeme trajanja garancije besplatno će se otklanjati sve greške, koje su posljedica slabog materijala, izrade, kvara ili manjkavosti. Zadržavamo pravo popravka ili zamjene cijelog proizvoda.

Garancija ne pokriva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom, normalnim trošenjem i greške koje ne utječu na vrijednost, funkcionalnost i sigurnost rada uređaja. Garancija prestaje vrijediti, ukoliko popravak izvrši neovlaštena osoba ili ako prilikom popravka nisu korišteni originalni zamjenski dijelovi.

Za refleksnu štetu (DAMNUM EXTRA REM), i to kako za stvarnu štetu na imovini ili gubitak dobiti do kojeg bi moglo doći zbog upotrebe ili nedostatka na proizvodu, ne preuzimamo odgovornost. Također ne priznajemo troškove montaže i demontaže te eventualne druge posredne ili izravne troškove, zahtjeve za naknadu štete ili naknade koje bi pale na naš teret zbog eventualnih reklamacija.

Za popravak u garantnom roku ovlaštenom prodavaču ili servisu predajte ili pošaljite kompletan proizvod, zajedno s računom. Garancija vrijedi u svakoj državi, gdje je proizvod nabavljen od poduzeća SELTRON ili od njegovog ovlaštenog distributera.

Odstranjivanje stare električke i elektronske opreme

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (Važi za države članice Europske unije i ostale europske države sa sustavom odvojenog odlaganja otpadaka)



Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži označuje, da ga ne smijete baciti kao kućansko smeće. Odložiti ga treba na određenim mjestima za otpadnu električnu i elektronsku opremu (OEEO). Primjerenim odstranjivanjem proizvoda spriječiti ćete njegov negativan utjecaj na okoliš i zdravlje, koje pogrešno odstranjivanje istoga može prouzročiti. Reciklaža materijala smanjuje upotrebu novih sirovina.

Za više informacija o recikliranju proizvoda obratite se ovlaštenim službama, komunalnim poduzećima ili trgovini gdje ste ga kupili.

Bilješke

Bilješke



SELTRON d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
SI-2000 Maribor
SLOVENIJA

Tel: +386 (0)2 671 96 00
Fax: + 386 (0)2 671 96 66
<http://www.seltron.eu>
Email: info@seltron.eu



01 MC 060369

G5060208 V1.3r1

